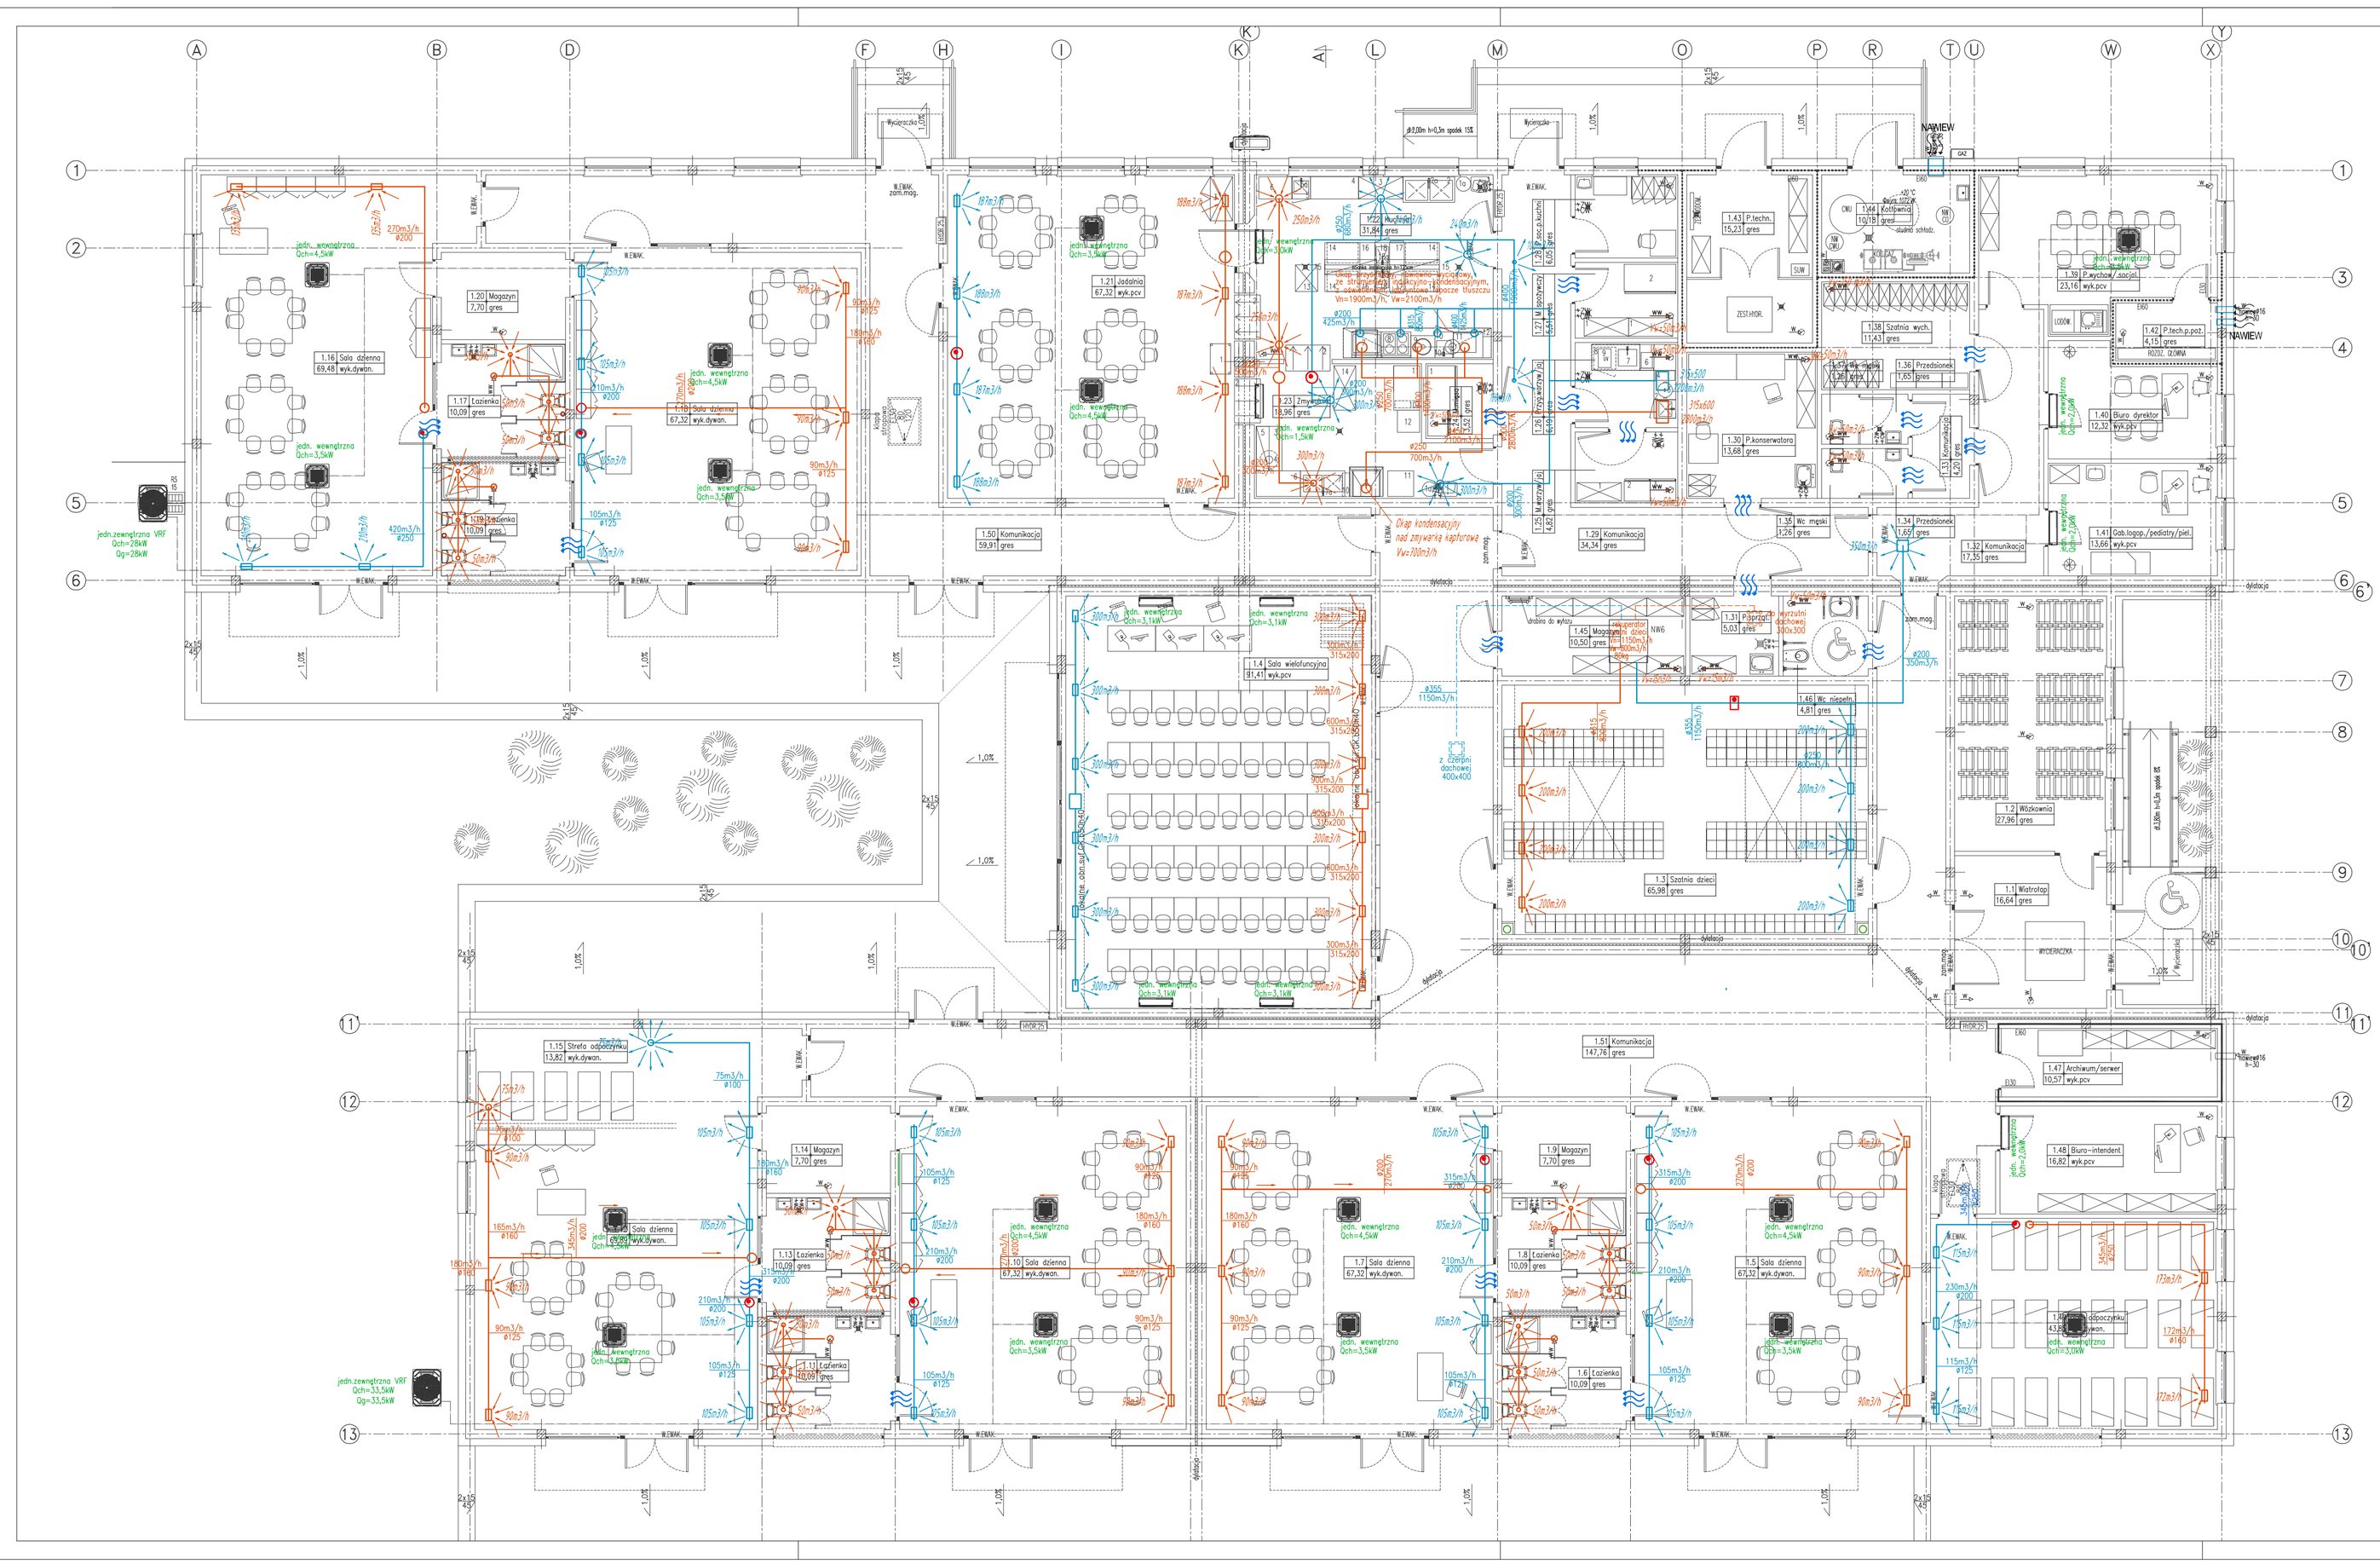
1.16 Sala dzienna 69,48 wyk.dywan.
1.17 Łazienka 10,09 gres
1.18 Sala dzienna 67,32 wyk.dywan.
1.20 Magazyn 7,70 gres
1.50 Komunikacja 59,91 gres
1.21 Jadalnia 67,32 wyk.pcv
1.33 Zmywalnia 15,96 gres
1.4 Sala wielofunkcyjna 61,41 wyk.pcv
1.45 Magazyn 10,50 gres
1.3 Salatnia dzieci 65,96 gres
1.2 Wiatrołap 27,96 gres
1.1 Wiatrołap 16,64 gres
1.51 Komunikacja 147,76 gres
1.15 Strefa odpoczynku 13,82 wyk.dywan.
1.14 Magazyn 7,70 gres
1.13 Łazienka 10,09 gres
1.10 Sala dzienna 67,32 wyk.dywan.
1.9 Magazyn 7,70 gres
1.8 Łazienka 10,09 gres
1.7 Sala dzienna 67,32 wyk.dywan.
1.6 Łazienka 10,09 gres
1.5 Sala dzienna 67,32 wyk.dywan.
1.48 Biuro-intendent 16,82 wyk.pcv
1.47 Archiwum/serwer 10,57 wyk.pcv
1.46 Wc niepełn. 4,81 gres
1.43 P.techn. 15,23 gres
1.44 Kotłownia 10,19 gres
1.38 Szatnia wych. 11,43 gres
1.36 Przedsionek 1,65 gres
1.30 P.konserwatora 13,68 gres
1.35 Wc męski 3,26 gres
1.34 Przedsionek 1,69 gres
1.32 Komunikacja 17,35 gres
1.31 P.portiera 5,03 gres
1.39 P.wychow./ soc.poj. 23,16 wyk.pcv
1.40 Biuro dyrektor 12,32 wyk.pcv
1.41 Gab.logop./ pediatry/ piel. 13,66 wyk.pcv
1.42 P.tech.p.poż. 4,15 gres
1.49 Pomieszczenie gospodarcze 6,30 gres
1.29 Komunikacja 34,34 gres
1.25 Komunikacja 4,68 gres
1.26 Komunikacja 4,65 gres
1.27 Komunikacja 4,65 gres
1.28 Komunikacja 4,65 gres
1.19 Łazienka 10,09 gres
1.22 Zmywalnia 15,96 gres
1.23 Komunikacja 4,65 gres
1.24 Komunikacja 4,65 gres
1.31 Wc niepełn. 4,81 gres
1.37 Wc niepełn. 4,81 gres
jedn.zewnętrzna VRF Qch=28kW Qg=28kW
jedn.zewnętrzna VRF Qch=33,5kW Qg=33,5kW
jedn. wewnętrzna Qch=4,5kW
jedn. wewnętrzna Qch=3,5kW
jedn. wewnętrzna Qch=3,1kW
jedn. wewnętrzna Qch=1,5kW
jedn. wewnętrzna Qch=2,0kW
jedn. wewnętrzna Qch=3,0kW
NAWIEW
WYWIEW
W.ENW.
zom.mos.
dystrybucja
Wyciąg ponadczynny nad zmywarką kapturowa Vw=700m3/h
Wyciąg ponadczynny z okapem kuchennym, z okapem kuchennym-przeciwpożarowym, z okapem kuchennym-przeciwpożarowym, z okapem kuchennym-przeciwpożarow